

RREGULLORE E PROCEDURAVE PËR LIDHJET E REJA DHE MODIFIKIMIN E LIDHJEVE EKZISTUESE ME RRJETIN E TRANSMETIMIT

1 Dispozita te përgjithshme

1.1 Qëllimi dhe Objekti

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është percaktimi i rregullave dhe procedurave te nevojshme për realizimin e një lidhje të re ose të modifikimin e nje lidhjeje ekzistuese me rrjetin e transmetimit nepermjet nje procesi qe bazohet ne respektimin e parimeve te mos diskriminimit dhe transparencës për të gjithë palet.
2. Kjo rregullore trajton procedurat për lidhjet e reja ose modifikimin e lidhjeve ekzistuese metodologjinë e llogaritjes së kostove të lidhjes; marrëveshjen e lidhjes dhe tërësinë e detyrimeve reciproke në lidhje me afatet, kufijtë e pronësisë, pikes se matjes shkëmbimin e informacionit, detyrimet financiare dhe kërkesat perkatese teknike.

1.2 Baza ligjore dhe ndërvarësia

1. Kjo rregullore hartohet bazuar në nenet 21, 27 dhe 28 të ligjin 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”.
2. Kjo rregullore ka ndërvarësi, interpretohet dhe zbatohet në perputhje me kuadrin ligjor në fuqi në tërësi, si dhe në veçanti me Kodin e Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes.

1.3 Termat dhe përkufizimet

1. Te gjitha termat e perdorura ne kete rregullore duhet te kuptohen dhe interpretohen sikurse jane përcaktuara në Ligjin nr.43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, Kodin e Rrjetit të Transmetimit dhe [Shtojcën 1](#) të kësaj rregullore.
2. Çdo term i përdorur në këto rregulla për të cilin nuk ekziston një përkufizim sipas pikës së mësipërme do të interpretohet në kontekstin dhe frymën e Ligjit nr.43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.

1.4 Mënyra e komunikimit

Si formë e përgjithshme komunikimi midis paleve do të jetë ajo me shkresë zyrtare. Gjatë hapave të ndryshëm të zbatimit të procedurave mund të pranohet edhe komunikimi me e-mail midis palëve për efekt të shpejtesise se komunikimit e cila gjithsesi do te konsiderohet e vlefshme vetem nese shoqerohet me shkrese zyrtare.

2 Procedura e aplikimit për lidhje të re ose modifikim të lidhjes ekzistuese me rrjetin e transmetimit dhe shkëmbimi i informacionit

2.1 Parimet udhëzuese të procedurës së aplikimit

1. Kërkesa për lidhje të re ose modifikim të lidhjes ekzistuese me rrjetin e transmetimit paraqitet nga aplikuesi në përputhje me përcaktimet e kësaj Rregullore dhe dispozitave të Kodit të Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes, duke respektuar kërkesat dhe detyrimet në lidhje me afatet, dokumentacionin dhe kushtet teknike perkatëse.
2. Aplikuesi i cili ka paraqitur aplikimin për lidhje të re ose modifikim të lidhjes ekzistuese do të ofrojë OST sh.a. të gjithë asistencën e nevojshme me të dhënat sipas kërkesave të OST sh.a..
3. OST sh.a. do të sigurojë aplikuesit vlerësim të kostove për realizimin e lidhjes së kërkuar apo modifikimin e asaj ekzistuese sipas përcaktimeve të kësaj rregullore, afateve për përpunimin e kërkesës dhe të realizimit të lidhjes me rrjetin dhe çdo informacion tjetër apo udhëzim të përshtatshëm sipas dispozitave të Kodit të Rrjetit të Transmetimit dhe kësaj rregullore.
4. Aplikuesi dhe OST sh.a. realizojnë diskutime fillestare për lidhje ose modifikimin e mundshëm. Si pjesë e këtyre diskutimeve, OST sh.a. mund të ofrojë një vlerësim paraprak dhe të përkohshëm për lidhjen e re ose modifikimin e lidhjes ekzistuese. Këto diskutime preliminare nuk do të formojnë në vete një aplikim dhe do të jenë nën një konfidencialitet të plotë.

2.2 Procesi dhe etapat e aplikimit

1. Aplikimi për lidhjen e re ose modifikim të lidhjes ekzistuese, me rrjetin e transmetimit fillon me paraqitjen formale pranë OST sh.a. të formatit të aplikimit të përcaktuar në [Shtojcën 2](#) të kësaj rregullore, dhe duhet të shoqërohet me dokumentacionin e përshkruar në mënyrë të detajuar në Kodin e Rrjetit të Transmetimit/Kodi i Lidhjes.
2. Aplikuesi plotëson aplikimin duke ju referuar të dhënave Standarte të Planifikimit, sipas tabelave të [Shtojcës A](#) – “Kategoritë dhe të dhënat e planifikimit” të Kodit të Rrjetit të Transmetimit. Kur është e nevojshme nga pikëpamja teknike, OST sh.a mund të përcaktojë kriteret/kërkesat teknike shtesë nga ato të përcaktuara në Kodi e Rrjetit të Transmetimit, por në të gjitha rastet do të njoftojë palën tjetër brenda afateve të përcaktuara në kete rregullore dhe në Kodin e Lidhjes.
3. Me marrjen e aplikimit OST sh.a., kryen studimin e “Pranueshmërisë të lidhjes së re ose modifikimit të lidhjes ekzistuese” në rrjetin e sistemit të transmetimit. OST sh.a shqyrton nëse dokumentat e depozituara dhe informacioni i paraqitur nga aplikuesi janë të plotë dhe në përputhje me kërkesat e kësaj rregulloreje. OST sh.a., i komunikon aplikuesit përgjigjen e tij për pranimin ose refuzimin e aplikimit brenda 60 ditëve kalendarike nga data e dorëzimit të aplikimit.

4. Në rastet kur në aplikim mungon ndonjë nga dokumentat ose informacionet e parashikuara në këtë rregullore apo nëse OST sh.a., kërkon të dhëna apo informacion shtesë nga aplikuesi, sipas pikës 2 aplikuesi është i detyruar të paraqesë dokumentacionin e kërkuar, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e njoftimit për plotësimin e tij. Në këtë rast afati i pranimit apo refuzimit të aplikimit sipas pikës 3 bëhet 90 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të aplikimit.
5. Nëse aplikuesi nuk paraqet dokumentacionin e kërkuar brenda periudhës së specifikuar në pikën 4, OST sh.a., refuzon aplikimin.
6. Me paraqitjen e gjithë informacionit të kërkuar nga OST sh.a., kjo e fundit në bazë të studimit të "Pranueshmërisë të lidhjes së re ose modifikimit të lidhjes ekzistuese", brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 4:
 - a) i paraqet aplikuesit Ofertën e Lidhjes duke përcaktuar pikë/vend lidhje ose zgjidhjen që teknikisht është më optimale dhe duke koordinuar teknikisht kërkesat për lidhje me rrjetin të paraqitura nga aplikuesi të tjerë; ose
 - b) në qoftë se pas studimit të "Pranueshmërisë të lidhjes së re apo modifikimit të lidhjes ekzistuese", rezulton se zgjidhja optimale do të jetë lidhja në rrjetin e tensionit të mesëm, atëherë kërkesa për aplikim i kthehet zyrtarisht aplikuesit me këtë argumentim; ose
 - c) në rast të një përgjigjeje negative, njofton aplikuesin për refuzimin e aplikimit, duke dhënë argumentimin përkatës për arsyet e këtij vendimi.
7. Aplikuesi brenda 60 ditëve kalendarike nga marrja e ofertës së Lidhjes, duhet të informojë zyrtarisht OST sh.a., për pranimin ose jo të saj nëpërmjet Deklaratës së Pranimit. Në rast se Oferta e Lidhjes sipas germës (a) me sipër nuk pranohet nga aplikuesi ose aplikuesi nuk informon OST sh.a. brenda afatit kohor të caktuar, atëherë procesi i aplikimit për lidhjen rifillohet nga e para.
8. Nëse aplikuesi e pranon Ofertën e Lidhjes, periudha kohore e vlefshmërisë të ofertës së lidhjes është 18 muaj nga marrja e ofertës së Lidhjes nga Aplikuesi. Në aplikimin e paraqitur në OST sh.a., përdoruesi i rrjetit duhet të ketë paraqitur periudhën kohore të ndërimit dhe energjizimit të objektit të tij.
9. Pas pranimit të Ofertës për Lidhje nga aplikuesi, në zbatim të studimit të "Pranueshmërisë të lidhjes së re apo modifikimit të lidhjes ekzistuese" të kryer, OST sh.a. duhet të verifikojë, shqyrtojë dhe vlerësojë të gjithë aplikimin sipas kërkesave të Kodit të Rrjetit të Transmetimit/Kodit të Lidhjes. Aplikuesi, brenda 16 muajve nga marrja e Ofertës së lidhjes nga OST sh.a., paraqet kërkesën për lidhjen e Marreveshjes së lidhjes sipas Marreveshjes Tip të përcaktuar në Shtojcën 4 të kësaj rregullore.
10. OST sh.a. dhe aplikuesi do të nënshkruajnë Marrëveshjen e Lidhjes së bashku me anekset përkatëse brenda 18 muajve nga marrja e ofertës së Lidhjes, duke patur në konsideratë kushtet dhe kërkesat teknike.

3 Tipet e lidhjes se re ose modifikimit te lidhjes ekzistuese

1. Tipet e lidhjes se reja ose modifikimit te lidhjes ekzistuese me rrjetin e transmetimit jane:
 - (a) Lidhje ose modifikim standard –lidhja e re ose modifikimi i lidhjes ekzistuese nëpërmjet aseteve të lidhjes, në rrjetin e transmetimit, pa kryer ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit, për të përmbushur pajtueshmërinë me Kodin e Rrjetit të Transmetimit;
 - (b) Lidhje ose modifikim i përforcuar – lidhja e re ose modifikimi i lidhjes ekzistuese kur përveç aseteve të lidhjes kërkohen edhe investime shtesë apo ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit për të përmbushur pajtueshmërinë me Kodin e Rrjetit të Transmetimi;
 - (c) Lidhje ose modifikim jo-standard – lidhja e re ose modifikimi i lidhjes ekzistuese qe nuk perben asnje nga rastet e parashikuara ne shkronjes a dhe b te ketij paragrafi, por qe kerkon kushte te vecanta te trajtimit nga OST sh.a.
2. Kategorizimi i aplikimit për lidhje apo modifikim te lidhjes, si standard, i përforcuar apo jo-standard do të bëhet bazuar dhe në referencë të bazës së aseteve të rregulluara të OST sh.a. të njohura nga ERE.
3. Lidhja e re ose modifikimi i lidhjes ekzistuese e cila nuk është koordinuar me Planin Afatgjatë, dhe Afatmesëm te zhvillimit te rrjetit dhe Planin e Investimeve të miratuar nga ERE, do të konsiderohen si lidhje e përforcuar.
4. Lidhja e re ose modifikimi i lidhjes ekzistuese me rrjetin e transmetimit pavarësisht nga tipi (standard/e përforcuar/jo-standard) mund të realizohet (në të njëjtën kohë apo dhe në kohë të ndryshme) dhe do të konsiderohet si lidhje e përbashkët kur dy apo më shumë përdorues përdorin këtë lidhje. Në këtë rast kostot për realizimin e lidhjes ose modifikimit te lidhjes përfshirë përforcimet apo përmirësimet në rrjetin e transmetimit dhe kostot për mirëmbajtjen dhe riparimin përpjesëtohen mes përdoruesve në funksion të fuqisë së instaluar, projektit teknik, pikës së lidhjes dhe projekt-zabtimin perfundimtar, sipas përcaktimeve të kësaj rregullore ndërsa tarifat sipas [paragrafit 4.6](#) paguhen nga secili prej përdoruesve.
5. Ilustrime shpjeguese të tipeve të lidhjes paraqiten në [Shtojcën 3](#) të kësaj rregullore.

4 Metodologjia e llogaritjes së kostove dhe tarifave për lidhjen e re ose modifikim e lidhjes ekzistuese

4.1 Parimet e identifikimi dhe përlllogaritjes së kostove të lidhjes se re ose modifikimit te lidhjes ekzistuese dhe mirëmbajtjes së lidhjes

1. Për qëllim të kësaj rregullore, identifikimi i kostove të lidhjes dhe mirëmbajtjes, riparimit dhe operimit të lidhjes apo modifikimeve perkatese do të marrë në konsideratë dhe

reflektojë kushtet reale të sistemit për sa i përket nivelit të humbjeve në rrjet, kapacitetin e kufizuar në pjesë të veçanta të tij apo që mund të shkaktohet nga lidhjet e reja apo modifikimi i atyre ekzistuese, kostot e nevojshme të investimeve infrastrukturore që mundësojnë lidhjen me rrjetin, kostot perkatese administrative të shqyrtimit, ndjekjes dhe finalizimit të procedurës së lidhjes së re apo modifikimit të asaj ekzistuese si dhe kostot për mirëmbajtjen dhe riparimin (mirëmbajtja e skedular/preventive/korrektuese) e lidhjes.

2. Në të gjitha rastet identifikimi i kostove do të marrë në konsideratë:

- (a) qëllimin e lidhjes apo modifikimit;
- (b) statusin e përdoruesit (ekzistues/i ri);
- (c) pika e lidhjes së synuar dhe kapacitetin e përdoruesit;
- (d) profilet e gjenerimit/konsumit;
- (e) kostot për përforcimin ose përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit përfshirë shpronësimet kur është e nevojshme;
- (f) menaxhimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e lidhjes, si dhe
- (g) karakteristika të tjera të lidhjes që nevojiten për lidhjen.

3. Kostot identifikohen dhe përlogariten bazuar aktet ligjore dhe neligjore ne fuqi; , Vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat teknike dhe te sigurisë ne sektorin elektrik ne përputhje me nenin 34, të Ligjit nr. 43/2015 "Për Sektorin e Energjisë Elektrike", standardet teknike ne fuqi; [Përmbledhësen e Legjislacionit Ndërtimor](#) veçanërisht "Manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre" (te përditësuar) dhe situacionet e realizimit të punimeve, duke pasur referencë dhe kufi maksimal koston e përafërt të vlerësuar nga OST sh.a. sipas procedurave të vlerësimit për projekte të ngjashme të realizuar për llogari të saj

4. Identifikimi i kostove sipas kësaj rregullore, nder te tjera ka per qellim të inkurajojë përdoruesit për të ndarë asetet e lidhjes kur është e mundur teknikisht, duke nxitur eficiencen ekonomike dhe teknike në sigurimin e aseteve dhe mbulimin e kostove të cilat mund të realizohen dhe të përballohen bashkërisht ndërmjet përdoruesve.

4.2 Kostot për lidhje ose modifikime, standarde ose të përforcuara

1. Kostot për lidhjet ose modifikimet standarde ose të përforcuara, ne përputhje me dispozitat e paragrafit 4.1, pika 3, pa u kufizuar, përfshijnë:

- (a) Kostot për studimin e fizibilitetit (investigimi, vlerësimi i burimeve, vlerësimet mjedisore);
- (b) Kostot për zhvillimin e projektit (negocimi, lejet dhe autorizimet, financimi, menaxhimi i projektit);

(c) Kostot e inxhinierisë (studimet teknike, projektimi, tenderimi, kontraktimi, transporti, ndërtim-instalimi i pajisjeve përfshirë sistemet e menaxhimit, trajnimi, supervizimi, komisionimi dhe transferimi);

(d) Kosto të tjera të nevojshme për lidhjen me sistemin e transmetimit;

4.3 Kostot për lidhjet ose modifikimet jo-standarde

1. OST sh.a. do të identifikojë rast pas rasti kostot që shoqërojnë lidhjen në rrjet ose modifikimin e lidhjes ekzistues me kushte të veçanta të pikës së lidhjes duke përcaktuar kosto që do t'i ngarkohen përdoruesit.
2. OST sh.a. do të identifikojë rast pas rasti kostot dhe përfitimet që shoqërojnë rrethanat e veçanta të prodhuesve të ndodhur në zona të largëta dhe zona me dendësi të ulët të popullsisë.
3. Në kuptim të pikës 2 me sipër, OST sh.a. krahas përlogaritjes së kostove sipas dispozitave të kësaj rregullore, kur e vlerëson te nevojshme dhe te arsyeshme mund të kryej edhe një analizë kosto-përfitim në lidhje me aplikimin e paraqitur, si vijon:

(a) Analiza kosto-përfitim mund kryhet duke zbatuar një ose disa prej parimeve llogaritëse si vijon:

- i. NPV;
- ii. ROI;
- iii. IRR
- iv. BEP

(b) Përfitimet sasiore do të përfshijnë:

- i. përmirësimin të sigurisë së furnizimit, reduktimin e kohëzgjatjes së ndërprerjes së furnizimit dhe reduktimin e kostove shoqërore gjatë kohës së ndërprerjes së furnizimit;
- ii. mirefunksionimin të tregut të energjisë elektrike, shkëmbimet ndërkufitare dhe integrimin e burimeve të rinovueshme;
- iii. qëndrueshmërisë së frekuencës, rezervave, sigurimit të energjisë reaktive, menaxhimit të konxhëstioneve dhe masat e mbrojtjes.

4.4 Kostot e mirëmbajtjes të aseteve të lidhjes

1. Kostot e mirëmbajtjes për asetet e lidhjes sipas projekt-zbatimit përfundimtar identifikohen në mënyrë analitike sipas parimeve të përcaktuara në [paragrafin 4.1](#) dhe përlogariten në bazë vjetore në masën 2% të vlerës fillestare investimit të lidhjes, përfshirë investimet shtesë apo ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës

ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit pergjate gjithë jetegjatesise se aseteve te lidhjes.

2. Kostot e mirembajtjes do te fillojne te paguhet nga perdoruesi menjehere pas perfundimit te garancise teknike te aseteve te lidhjes, por jo me shume se 12 muaj nga venia ne pune e tyre, ne perputhje me marreveshjen e mirembajtjes qe do te lidhet midis OST sh.a. dhe perdoruesit.

4.5 Mbulimin i kostove të lidhjes se re ose modifikimit te lidhjes ekzistuese dhe mirëmbajtjes

1. Në të gjitha rastet kostot për lidhjen ose modifikimin e saj, me rrjetin e transmetimit përballohen nga aplikuesi.
2. Për rastet kur lidhja ose modifikimi i lidhjes me sistemin e transmetimit realizohet nga OST sh.a., kostot e identifikuara sipas pikes 4 i parapaguhen OST sh.a. nga aplikuesi.
3. Në rastin e mungesës së kapaciteteve të nevojshme për lidhjen ose modifikimit të përforcuar te lidhjes ne sistemit te transmetimit, aplikuesi do të përballojë kostot për përmirësimin e sistemit të transmetimit, bazuar në një marrëveshje mes palëve sipas pikes 5.2
4. Në rastin e lidhjeve të përbashkëta përdoruesit mbulojnë kostot e lidhjes dhe kostot e mirëmbajtjes dhe riparimit, në mënyrë proporcionale me fuqinë e instaluar dhe kompleksitetin e lidhjes në funksion të pikës së lidhjes sipas vlerësimit te OST sh.a.
5. Në rastin e një lidhje të përbashkët apo kur një aplikues i ri, bazuar në kushtet teknike të rrjetit, me autorizim të OST sh.a., lidhet në sistemin e transmetimit nëpërmjet aseteve të lidhjes së re të realizuar nga një përdorues ekzistues (aplikues i meparshem), i paguan këtij të fundit një kompensimin të drejtë të kostove për investimin e kryer, bazuar në parashikimet e kesaj rregulloreje Perdoruesi i ri dhe ai ekzistues, do te bien dakort ne lidhje me te drejtat e pronesise se aseteve te lidhjes.
6. Vlera e kompensimit do te llogaritet si vijon:

$$V_{\text{komp.}} = (V_{\text{invest.}} - V_{\text{amort.kom.}}) \times \frac{P_{\text{li.p.}}}{P_{\text{e}}}$$

$V_{\text{komp.}}$ – vlera e kompensimit në Lekë

$V_{\text{invest.}}$ – vlera e investimit fillestar të lidhjes, përfshirë investimet shtesë apo ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit

$V_{\text{amort.kom.}}$ – vlera komulative e amortizimit vjetor sipas normave fiskale në Lekë

$P_{\text{li.perd.}}$ – Fuqia e instaluar e përdoruesit të ri në MW

$P_{\text{efekt.}}$ – Kapaciteti efektiv i rrjetit në pikën e lidhjes në MW pas kryerjes së investimit fillestar

7. Kostot për mirëmbajtjen dhe riparim sipas [paragrafit 4.1](#) dhe [4.4](#), i parapaguhen OST sh.a. nga përdoruesi ose nga përdoruesit ne mënyrë proporcionale në rastin e lidhjeve të përbashkëta, në baze vjetore dhe si është e përshtatshme apo sipas kërkesës së OST sh.a. në rastet kur kërkohet një ndërhyrje për riparim apo korrektim të lidhjes.

8. OST do të lidhe marrëveshjen e lidhjes, pasi palet të kene paraqitur ne OST marrëveshjen qe rregullojne çështjet e parashikuar nga pika 5 – 7 e ketij paragrafi.
9. Asetet e dëmtuara në mënyrë të parikuperueshme zëvendësohen me asete të reja. Pavarësisht nga pagesat për kostot e mirëmbajtjes, kostot e zëvendësimit me asete të reja përballohen nga përdoruesi ose përdoruesit e përbashket, ne përputhje me marrëveshjen e parashikuar ne piken 8. .

4.6 Tarifat e lidhjes

1. Tarifat e lidhjes do të aplikohen nga OST sh.a. për të gjitha aplikimet e paraqitura për një lidhje të re ose modifikim të një lidhje ekzistuese me qëllim mbulimin e kostove administrative të OST sh.a., për shqyrtimin, ndjekjen dhe finalizimin e procedurës së lidhjes së re apo modifikimit të asaj ekzistuese.
2. Tarifat e lidhjes paguhen individualisht nga aplikuesi në rastin e lidhjeve të përbashkëta.
3. Tarifat e lidhjes konsistojnë në:
 - (a) Tarifa për Aplikim (tarifa për mbulimin e kostove të studimit të pranueshmërisë së lidhjes ose modifikimit të saj në rrjetin e transmetimit, përgatitjes së dokumentacionit për marrëveshjen e lidhjes me përdoruesin apo amendimeve të nevojshme). Kjo tarifë është fikse dhe do të paguhet në vlef të 500,000.00 Leke, në momentin e aplikimit nga përdoruesi.
 - (b) Tarifa për Mbikëqyrje (tarifa për mbulimin e kostove për kontrollin dhe vlerësimin e projektit teknik, mbikëqyrjen e ndërtimit, testimit dhe komisionimit të lidhjes/modifikimit). Kjo tarifë do të jetë variabël në funksion të fuqisë së plotë të kërkuar, të deklaruar nga përdoruesi dhe do të ketë vlerën 50 Leke/kVA, por në të gjitha rastet nuk do të jetë më e madhe se vlefja kufi prej 2,500,000.00 Leke. Pagesa e kësaj tarife bëhet nga aplikuesi në momentin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Lidhjes apo të amendimit të saj në rastin e lidhjeve ekzistuese dhe është parakusht për nënshkrimin e Marrëveshjes.
4. OST do të publikoj në faqen e saj në web vlerën aktuale të Tarifës së Aplikimit dhe Tarifës për Mbikëqyrjen.
5. Pagesa e tarifave të lidhjes kryhet me transfertë bankare sipas përlogaritjes së OST sh.a. bazuar në përcaktimet e mësipërme dhe është e pakthyeshme në çdo rrethanë.

5 Lidhja me rrjetin e transmetimit, anulimi dhe de-energizimi

5.1 Marrëveshja tip e lidhjes

1. Midis paleve do nënshkruhet Marrëveshja e Lidhjes sipas marrëveshjes tip (Shtojca 4). Në marrëveshjen e lidhjes duhet të specifikohen kushtet e përgjithshme të lidhjes dhe

çdo kusht specifik teknik dhe financiar i aplikuar në atë lidhje, në përputhje me Kodin e Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes, Kodin e Matjes dhe këtë rregullore në lidhje me kontrollin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, operimin, përgjegjësitë për sigurinë e personelit, kufijtë e pronësisë, pikat e matjes etj.

2. Përveç sa më sipër marrëveshja e lidhjes do të detajojë kërkesa teknike dhe operacionale për përdoruesit në lidhje me kontraktimin e operatorëve të licencuar për kryerjen e punimeve të nevojshme për lidhjen me rrjetin e transmetimit me qëllim garantimin e sigurisë në punë, sigurisë së operimit, cilësisë dhe standardeve të realizimit të projektit.
3. Modifikimi i lidhjeve ekzistuese do të shoqërohet në çdo rast me amendimet eventuale të marrëveshjes tip të lidhjes të cilat reflektojnë situatën e re teknike, financiare dhe pronësore.

5.2 Marrëveshja për përmirësimin e sistemit

1. Në rast mungese të kapaciteteve të nevojshme për lidhjen e përdoruesve të rinj, krahas marrëveshjes së lidhjes, OST sh.a. mund të hyjë në marrëveshje me palën kërkuese për përmirësimin e sistemit, në mënyrë që të bëhet e mundur lidhja e kërkuar, me kusht që kostot të përballohen nga pala kërkuese. Kjo marrëveshje duhet të miratohet nga ERE, pas propozimit nga OST sh.a..
2. Kjo marrëveshje do të specifikojë në mënyrë të detajuar çështjet që lidhen me kostot e përmirësimit të sistemit apo çështje të tjera.
3. E njëjta praktike do të ndiqet në rastet e modifikimit të lidhjes ekzistuese e cila shoqërohet me nevojën e përforsimit dhe përmirësimit të rrjetit dhe rritjen e kapaciteteve të nevojshme.
4. Në çdo rast marrëveshja perkatese amendohet duke reflektuar situatën e re teknike, financiare dhe pronësore.

5.3 Pajtueshmëria dhe njoftimet operacionale

1. Në përputhje me Kodin e Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes, rregulloren dhe marrëveshjen e lidhjes përkatëse, sipas detajimit dhe afateve të kërkuara në marrëveshje, aplikuesi është i detyruar të paraqesë një raport periodik dhe një certifikatë finale performance të infrastrukturës së tij lidhese me rrjetin e transmetimit, duke shpjeguar përmbushjen në terma sasior dhe cilësor të kërkesave teknike dhe kritereve operacionale të specifikuar në Kodin e Rrjetit të Transmetimit, si dhe të kërkesave shtesë të parashikuara me ligj, marrëveshje bilaterale dhe/ose siç kërkohet nga OST sh.a..
2. Procedura operative e njoftimi për lidhje për çdo përdorues kryhet në përputhje me dispozitat përkatëse të [COMMISSION REGULATION \(EU\) 2016/631](#) dhe [\[NC DC\]](#) dhe detajohet si vijon:

(a) Njoftimi Operacional i Energjizimit (EON);

(b) Njoftimi Operacional i Ndërmjetëm/përkohshëm (ION),

(c) Njoftimi Operacional Final (FON), dhe

(d) Njoftimi Operacional i Kufizuar (LON).

3. Përdoruesi do të ofrojë asistencën dhe gjithë informacionin e nevojshëm për OST sh.a. për të mbledhur të dhëna për të verifikuar përmesushjen e kërkesave teknike dhe të performancës.
4. Rekomandohet që përdoruesi të këshillohet dhe kontrollojë me OST sh.a. çështje relevante në një fazë të hershme të projektit në mënyrë që të mundësohen korrigjimet e nevojshme para se projekti i realizimit të lidhjes/modifikimit të nënshtrohet verifikimit të pajtueshmërisë së plotë për efekt të komisionimit dhe energjizimit final të lidhjes.
5. Grupi përkatës i komisionimit të lidhjes së re apo të modifikimit të lidhjes ekzistuese bashkë me njoftimeve operacionale, harton edhe Lejen Teknike për lidhjen e re ose modifikimin e cila përmban tërësinë e dokumentacionit teknik të përshkruara në Kodin e Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes. Marrëveshja Standarde e Lidhjes është dokument përbërës i Lejes Teknike të lidhjes.

5.4 Lidhjet emergjente

1. Në raste e rrethana të paparashikuara është e nevojshme të sigurohet lidhje emergjente në rrjetin e transmetimit. Në këtë rast lidhja do të kryhet me kusht që:
 - (a) Aplikuesit i miratohet një pezullim i përkohshëm sipas procedurave në Kodin e Rrjetit të Transmetimit;
 - (b) Aplikuesi paguan tarifën e lidhjes sipas [paragrafit 4.6](#) dhe çdo kosto tjetër në kuptim të [paragrafit 4.5](#);

5.5 Anullimi (përfundimi) i lidhjes dhe de-energizimi

1. Kur një përdorues dëshiron të anulohet lidhjen elektrike me rrjetin e transmetimit dhe të perfundojë marrëveshjen e lidhjes, ai duhet të njoftojë OST sh.a. 3 muaj përpara. OST ka të drejtë të kalojë në pronësi të saj pa pagesë të gjithë asetet që kanë funksionin e transmetimit.
2. De-energizimi i lidhjes nuk do të konsiderohet si përfundim i marrëveshjes së lidhjes.

6 Pronësia e aseteve dhe aksesit

1. Kufijtë e pronësisë midis rrjetit të transmetimit dhe përdoruesit të sistemit dhe aksesit në asetet përkatëse përcaktohen sipas dispozitave të ligjit Nr.43/2015 "Për Sektorin e Energjisë Elektrike" dhe Kodit të Rrjetit dhe janë pjesë përbërëse e marrëveshjes së lidhjes, të detajuara dhe shoqëruara me përshkrim dhe paraqitjen e nevojshme dhe të përshtatshme grafike.

2. Prodhuesit, që prodhojnë energji nga burime të rinovueshme, kanë përparësi në aksesin në rrjetet elektrike.
3. Pronësia e aseteve të lidhjes që i shtohen rrjetit ekzistues është e përdoruesit, deri në amortizim të plotë të aseteve apo në përfundim të autorizimit të dhënë, bazuar në marrëveshjen e lidhjes të nënshkruar ndërmjet palëve. Pas amortizimit të plotë të aseteve të lidhjes pronësia e tyre i kalon pa kundërshtim, OST sh.a..
4. OST sh.a., bazuar në kushtet teknike të rrjetit, autorizon lidhjen e një përdoruesi të ri në sistemin e transmetimit, nëpërmjet aseteve të lidhjes së re të realizuar nga një përdorues i mëparshëm kundrejt kompensimit sipas vlerësimeve të OST sh.a. në përputhje me dispozitat e kësaj rregullore.
5. Në rastin kur OST sh.a. vlerëson rëndësinë që kanë asetet e lidhjes, në zhvillimin e sistemit të transmetimit apo shpërndarjes, apo kur këto asete i shërbejnë më shumë se një klienti, ka të drejtën e marrjes në pronësi të një pjese ose të gjithë lidhjes së ndërtuar nga ana e përdoruesit, sipas legjislacionit civil, kundrejt një kompensimi të plotë të kostove të llogaritura në përputhje me ligjin Nr.43/2015 "Për Sektorin e Energjisë Elektrike" dhe këtë rregullore duke marrë në konsideratë dhe amortizimin teknik dhe financiar të aseteve të lidhjes.
6. Në të gjitha rastet e transferimit të pronësisë procedohet sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

7 Dispozita përfundimtare

1. Të gjithë Aplikuesit do të trajtohen në baza jo diskriminuese, përveç nëse ka arsye të mirëfillta teknike për dallime.
2. I gjithë komunikimi ndërmjet një Aplikuesi dhe OST sh.a. është tërësisht konfidencial. OST sh.a. nuk do të diskutoj çështjet me palët e treta përveç nëse lejohet me shkrim nga përdoruesi dhe në rastet kur kërkohet nga ligjet në fuqi.
3. Cilido Aplikues ka të drejtë të ankohet në ERE për refuzimin për lidhje dhe për çdo mosmarrëveshje tjetër me OST sh.a. në lidhje me këtë rregullore.
4. Këto rregulla janë objekt rishikimi dhe ndryshimi me vendim të Bordit të ERE, në përputhje me Rregullat për Organizimin Funkzionimin dhe procedurave të ERE-s.
5. Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

8 Dispozita kalimtare

Çdo aplikim i bërë përpara hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje do të trajtohet sipas dispozitave të "Udhëzuesit për aplikimin dhe tarifën e lidhjes së re apo modifikimit të lidhjes ekzistuese në rrjetin elektrik të OST sh.a." (miratuar nga ERE me vendimin nr.02, datë 10.01.2011).

SHTOJCA 1

Analize sasiore kosto-përfitim - Analiza e një situate, ngjarje apo alternative, veçanërisht një propozimi, me anë të modelimit komplekse teknike, matematikore dhe statistikore.

Anulimi - Akti i perfundimit mes paleve të mardhenies së rregulluar nga marrëveshja e lidhjes. Perfundimi i marrëveshjes së lidhjes do të trajtohet në vetë marrëveshjen e lidhjes.

Aplikim - Një kërkesë formale duke respektuar formën, përmbajtjen dhe afatet sipas përcaktimeve të kësaj rregullore për lidhjen me rrjetin e transmetimit dhe apo modifikimin e lidhjes ekzistuese përfshirë dhe/apo për shkak të ndryshimeve në kapacitetin gjenerues apo të ngarkesës.

Aplikues - subjekti përdorues ekzistues ose potencial që kryen aplikimin për lidhje të re ose modifikim të lidhjes ekzistuese me rrjetin e transmetimit.

Asetet e lidhjes - teresia e impianteve dhe paisjeve të instaluar ose që do të instalohen për të realizuar lidhjen e përdoruesit me rrjetin e transmetimit apo do të modifikohen në rastin e përdoruesve ekzistues, në përputhje me ofertën e lidhjes, sipas përcaktimeve të Kodit të Rrjetit të Transmetimit/Kodit të Lidhjes.

Baza e aseteve të rregulluara - Teresia e linjave, nënstationeve, ndërtesave të shërbimit, impianteve dhe paisjeve të instaluar të njohura nga ERE si asete të OST sh.a. dhe të cilat janë marrë në konsideratë në procesin e llogaritjes dhe miratimit të tarifës së transmetimit të energjisë elektrike.

De-energizimi - Akti fizik i ndarjes/çkyçjes së sistemeve/objekteve të përdoruesve të rrjetit të transmetimit nga

rrjeti i transmetimit pa përfunduar marrëdhënien ligjore mes palëve.

Dokumentacioni - Teresia e të dhënave, studimeve, projekteve teknike dhe grafike, llogaritjeve, lejeve apo autorizimeve nga të tjerët të cilat kërkohen dhe shoqërojnë aplikimin.

Kosto e përafërt - Vlerësimi sasior paraprak i kostove të lidhjes bazuar në procedurat e brendshme të OST sh.a. dhe në të dhënat nga projekte të ngjashme.

Kostot e mirëmbajtjes dhe riparimit - Kostot e realizimit të ndërhyrjeve preventive periodike dhe/apo korrigjuese për mbajtjen e impianteve dhe paisjeve në gjendje të mirë/punë në përputhje me standartet dhe kërkesat teknike dhe të sigurisë.

Kufijtë e pronësisë - Ndarja ligjore dhe pronësore ndërmjet rrjetit të transmetimit dhe përdoruesit dhe/apo ndërmjet përdoruesve në rastet e lidhjeve të përbashkëta.

Lidhje emergjente - Lidhja e një përdoruesi në kushtet e pezullimit të perkohshëm sipas procedurave të rrjetit të transmetimit.

Lidhje/modifikim i përforcuar - Modifikimet e lidhjeve ekzistuese apo lidhjet e reja të përdoruesve kur përveç aseteve të lidhjes kërkohen edhe investime shtesë apo ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit për të përmbushur pajtueshmërinë me Kodin e Rrjetit të Transmetimit.

Lidhje/modifikim jo-standard - Modifikimet e lidhjeve ekzistuese apo lidhjet e reja në kuptim të [paragrafit 4.3](#).

Lidhje/modifikim standard - Modifikimet e lidhjeve ekzistuese apo lidhjet e reja te përdoruesve, nëpërmjet aseteve të lidhjes, në rrjetin e transmetimit, pa kryer ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese ose për përmirësimin e operimit të rrjetit, për të përmbushur pajtueshmërinë me Kodin e Rrjetit të Transmetimit

Manuali teknik i çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre - Buletini periodik i çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe i analizave teknike të çmimeve, i detyrueshëm për zbatim, sipas pikës 2 të VKM Nr.514, dt. 15.8.2007. Buletini përditësohet çdo vit me VKM dhe botohet ne fletoren zyrtare.

Marrëveshja për përmirësimin e sistemit - Marrëveshje ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit, e propozuar nga OST sh.a. dhe e miratuar nga ERE, me objekt përmirësimin e sistemit dhe rritjen e kapaciteteve ne menyre te tille qe mundesojne lidhjen e përdoruesit ne rrjet.

Marrëveshja standarde e lidhjes, 7 - Marrëveshja e ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit te rrjetit per lidhjen ne rrjetin e transmetimit konforme kushteve dhe kerkesave te Kodit te Rrjetit te Transmetimit.

Marrja në pronësi - Transferimi i te drejtave dhe detyrimeve ligjore dhe pronesore nga nje pale tek nje tjetër nepermjet praktikave te njohura dhe te percaktuara nga kuadri ligjor perkates.

Njoftimi operacional final - Njoftimi i lëshuar nga OST sh.a. per përdoruesin i cili përmbush specifikimet dhe kërkesat përkatëse, duke lejuar ata të operojë duke përdorur lidhjen e rrjetit.

Njoftimi operacional i energjizimit, 8 - Njoftimi i lëshuar nga OST sh.a. per përdoruesin para energjizimit të rrjetit të tij të brendshme

Njoftimi operacional i ndërmjetëm, 8 - Njoftimi i lëshuar nga OST sh.a. per përdoruesin i cili u lejon atyre të operojnë implantet dhe paisjet e tyre duke përdorur lidhje me rrjetin për një kohë të kufizuar dhe për të filluar testet e pajtueshmërisë për të siguruar përputhshmërinë me specifikimet dhe kërkesat përkatëse.

Njoftimi operacional i kufizuar - njoftimi i lëshuar nga OST sh.a. për përdoruesin i cili kishte arritur më parë statusin FON por qe eshte përkohësisht objekt ose i një modifikimi të rëndësishëm ose i humbjes së aftësive që rezultojnë në mospërputhshmëri me specifikimet dhe kërkesat përkatëse.

Majtueshmëria - Deklarata/dokumenti i paraqitur nga përdoruesi i ri ose ekzistues per OST sh.a. ku deklarohet statusin aktual i pajtueshmërisë me specifikimet dhe kërkesat përkatëse sipas ofertes se lidhjes dhe Kodit te Rrjetit te Transmetimit

Pika e matjes - pika e matjes tregtare do te jete gjithmone ne anen e tensionit te larte te trasformatorit te fuqise (trasformatorit lidhes me rrjetin e transmetimit), sipas specifikimeve te Kodit te Matjes

Përdorues - Personat fizike ose juridike qe jane te lidhur me rrjetin e transmetimit dhe qe operojne njesi gjenerues, ngarkesa apo rrjet shperndarje te energjise elektrike.

Përmbledhëse e legjislacionit ndërtimor - Përmbledhje e kuadrit ligjor perkates per sektorin, botim i Qendres se Publikimeve Zyrtare.

Planin i investimeve - Plani i investimeve ne rrjetin e transmetimit i hartuar nga OST sh.a dhe i miratuar nga ERE.

Plani i zhvillimit afatgjatë - Plani i hartuar nga OST sh.a. dhe miratuar nga ERE ne lidhje me planifikimin e nevojave për investime në kapacitetet prodhuese, transmetuese dhe shpërndarëse në baza

afatgjata, me qëllim përmbushjen e kërkesës për energji elektrike dhe sigurinë e furnizimit të pandërprere të klientëve të energjisë elektrike.

Projekt-zbatimi perfundmtare, - teresia e dokumentacionit teknik te pergatitur nga perdoruesit dhe te pranuar nga OST sh.a. i cili paraqet ndryshimet ne vend ne krahasim me dokumentacionin origjinal te ndertimit te aseteve te lidhjes.

[NC DC] - Kodi për Lidhjen e Ngarkesës i ENTSO-E

[COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid

connection of generators] - Rregullore e Komisionit Evropian per vendosjen e kodit te rrjetit ne kërkesat për per lidhje te Gjeneratoreve.

Oferta e lidhjes - Komunikimi/pergjigja zyrtare e OST sh.a. per aplikuesin, me vlefshmeri kohore te limituar sipas dispozitave te kesaj rregullore, ne lidhje me aplikimin e paraqitur per lidhje apo modifikim te lidhjes ekzistuese dhe qe permban udhezimet relevante dhe identifikimin e cdo detyrimi reciprok te paleve si dhe infomacionin e nevojshem teknik per realizimin e lidhjes ose modifikimit

SHTOJCA 2

Formati i aplikimit për përdorues/ngarkesë

Aplikuesi	
Personi kontaktit	
Informacioni i kontaktit i aplikuesit	
Lloji i aplikimit Specifiko: (A) lidhje e re / (B) modifikimi i lidhjes ekzistuese Nëse (B) përshkruaj modifikimin e kërkuar	
Vendndodhja e propozuar e nënstacionit Bashkëngjit paraqitjen grafike/hartën	
Data e kërkuar e përfundimit	
Numri i propozuar i transformatorëve Bashkëngjit skemën e planimetrisë së propozuar të nënstacionit	
Ngarkesa maksimale për tu furnizuar (MW) brenda 10 viteve nga koha e lidhjes	
Faktori maksimal i ngarkesës induktive dhe i ngarkesës kapacitive	
Pala përgjegjëse për lidhjen	
Paraqitje e informacionit relevante teknik sipas kërkesave në Kodin e Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes	
Paraqitje e informacioneve të tjera relevante të cilat do të ndihmojnë në shqyrtimi e aplikimit	
Tarifa e Lidhjes Transferta bankare ne llogari te OST sh.a.	

Unë i poshtëshënuari, konfirmoj se të gjitha informacionet e paraqitura më lart janë të sakta në bazë të njohurisë time më të mirë. Unë do të njoftoj OST sh.a. për çfarëdo ndryshimi të këtyre të dhënave sa më parë që të jem në dijeni për ndryshime relevante.

Emri: _____

Nënshkrimi: _____

Data: _____

Formati i aplikimit për përdorues/gjenerues

Aplikuesi	
Personi kontaktit	
Informacioni i kontaktit i aplikuesit	
Lloji i aplikimit Specifiko: (A) lidhje e re / (B) modifikimi i lidhjes ekzistuese Nëse (B) përshkruaj modifikimin e kërkuar	
Vendndodhja e propozuar e nënstacionit Bashkëngjit paraqitjen grafike/hartën	
Data e kërkuar e përfundimit	
Fazat e projektit Bashkëngjit detajet e planit kohor	
Nëse është TEC lloji i lëndës djegëse	
Nëse është HEC bashkëngjit detajet e plota hidrologjike Nëse është EOLIKE bashkëngjit informacionet meteorologjike Nëse është PHV bashkëngjit informacionet mbi rrezatimin kWh/m ² /d	
Numri i propozuar i gjeneratorëve/paneleve dhe madhësitë (MW) Bashkëngjit skemën e planimetrisë së nënstacionit	
Gjenerimi maksimal (MW)	
Gjenerimi maksimal i qëndrueshëm (MW)	
Maksimumi MVA dhënie dhe MVA marrje	
Pala përgjegjëse për lidhjen	
Paraqitje e informacionit relevant teknik sipas kërkesave në Kodin e Rrjetit të Transmetimit/ Kodi i Lidhjes	
Paraqitje e informacioneve të tjera relevante të cilat do të ndihmojnë në shqyrtimi e aplikimit	
Tarifa e Lidhjes Transferta bankare ne llogari te OST sh.a.	

Unë i poshtëshënuari, konfirmoj se të gjitha informacionet e paraqitura më lart janë të sakta në bazë të njohurisë time më të mirë. Unë do të njoftoj OST sh.a. për çfarëdo ndryshimi të këtyre të dhënave sa më parë që të jem në dijeni për ndryshime relevante.

Emri: _____


Nënshkrimi: _____

Data: _____


SHTOJCA 3

Skemat e mëposhtme janë vetëm për efekt ilustrues dhe nuk paraqesin të gjitha situatat reale të mundshme dhe as nuk mund të përdoren për të interpretuar të drejtat dhe detyrimet e palëve në funksion të kësaj rregullore.


Lidhje standarte

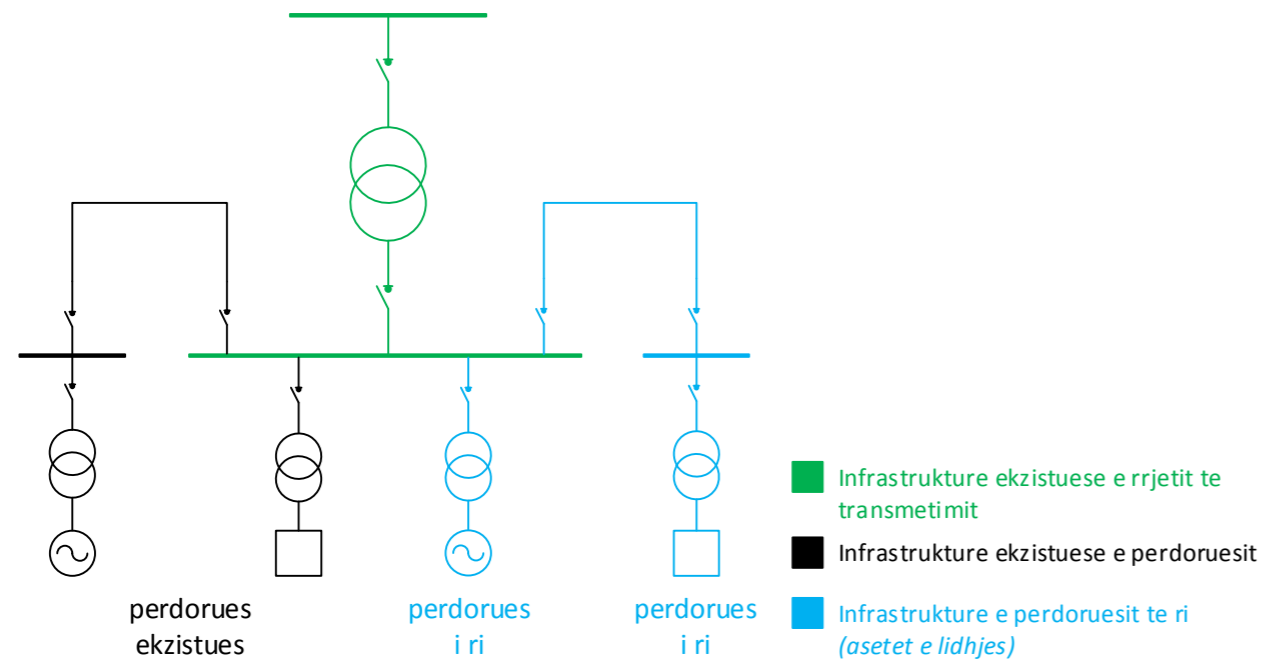


Lidhje standarte (e perbashket)

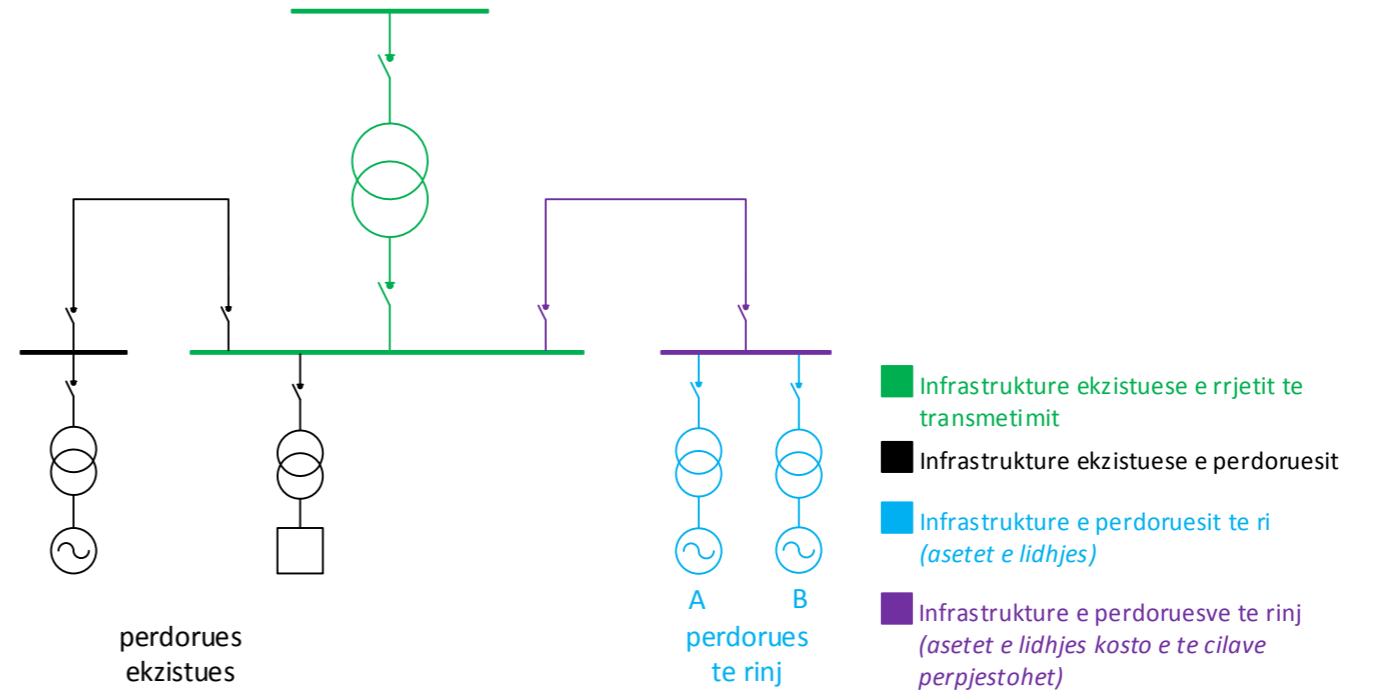


Lidhje e perforcuar

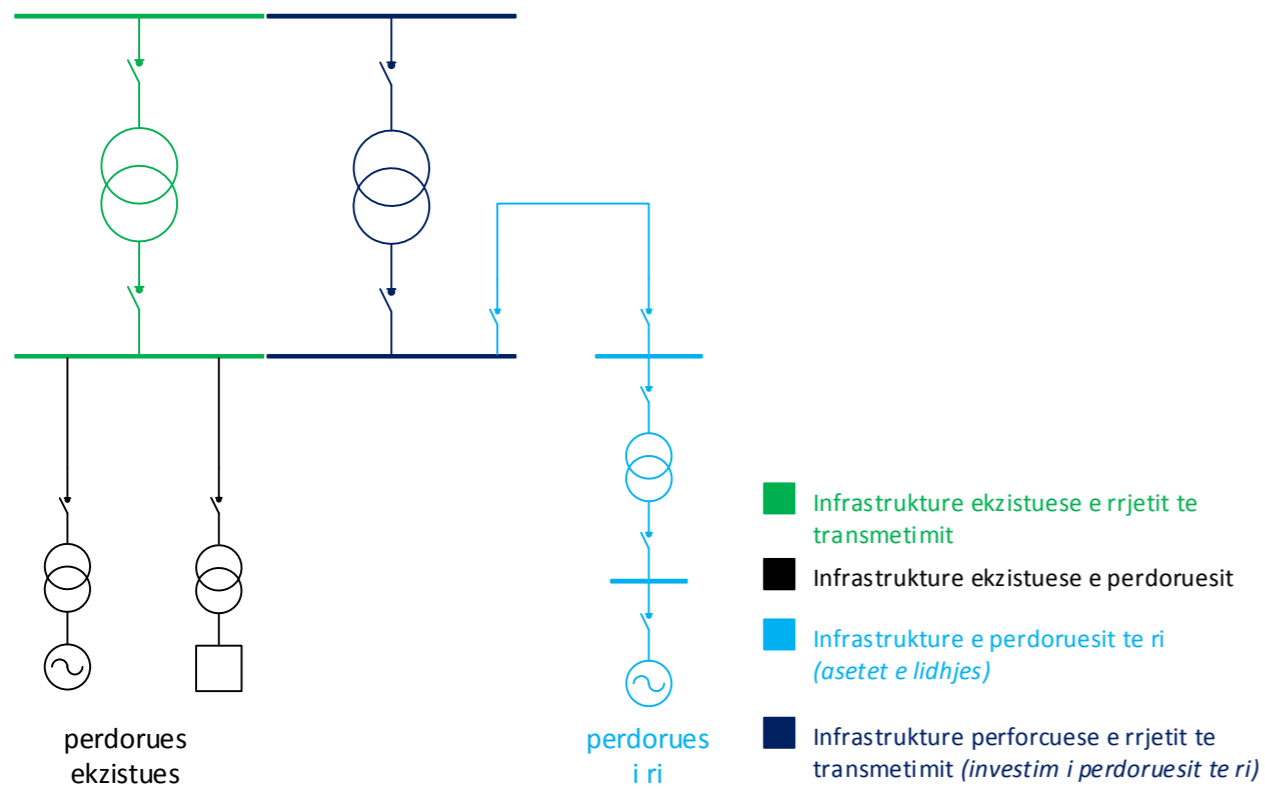

Lidhje e perforcuar (e perbashket)

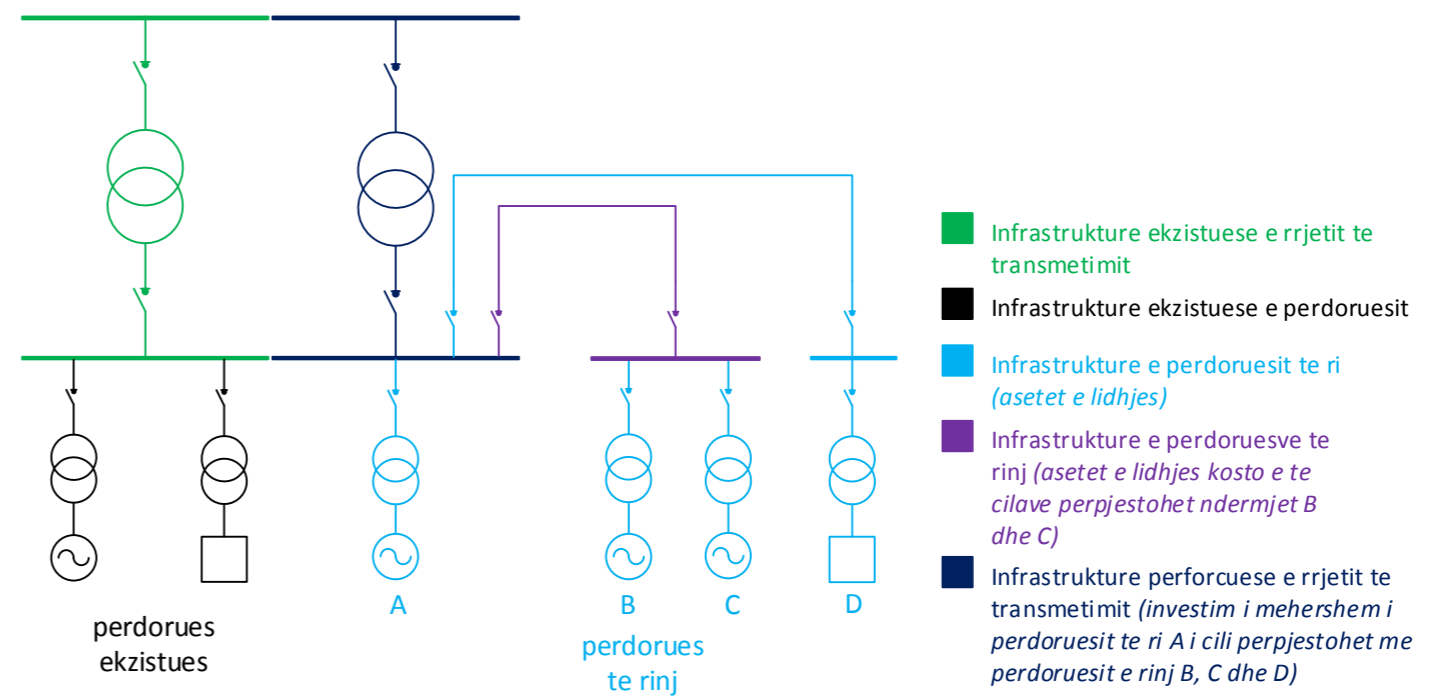

Modifikim standard

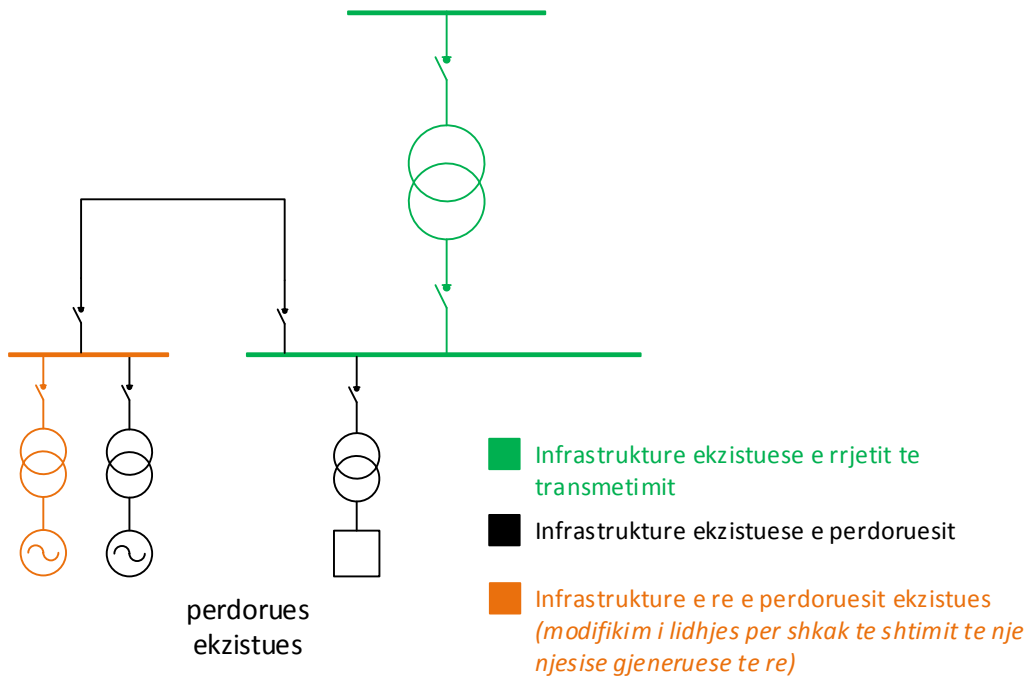

Modifikim i perforcuar

